




ZESTAW WODOMIERZOWY

Lp.	NAZWA	Ilość
1	Wodomierz jednostrujeniowy DN15 JS 2,5-02	1
2	Zawór odcinający kul. DN25	3
3	Zawór antyskażeniowy Danfoss typ EA DN25	1
4	Filtr DN25	1
5	Zwężka redukcyjna Dn40/DN25	2




UWAGI:

1. Lokalizacja studzienki wodomierzowej wg Planu sytuacyjnego
2. Studzienkę należy utrzymywać w stanie suchym, należy zastosować wiaty typu szczelnego
3. Przebieg przewodu przez studnię należy wykonać szczelnie



SZCZEGÓŁ "A" – włączenie do istn. wodociągu

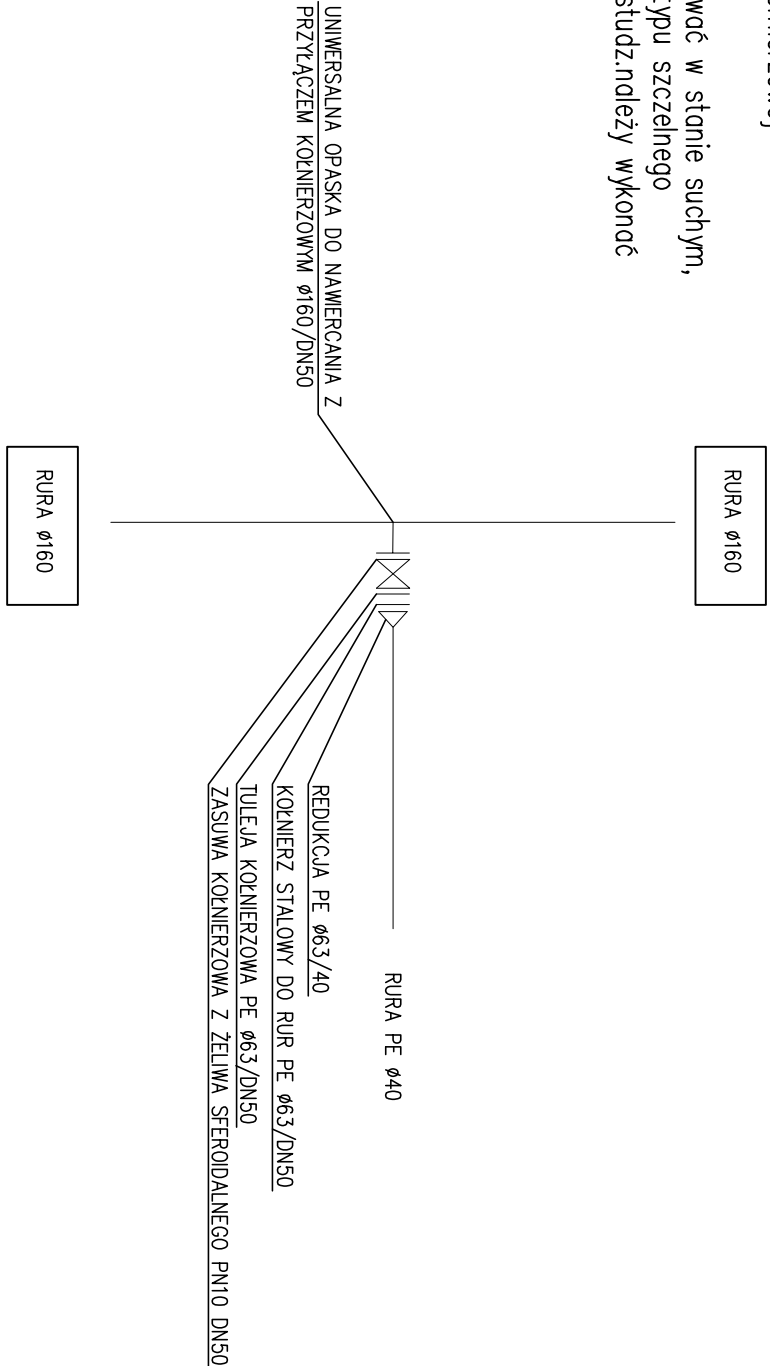

SPRAWDZIK
mgr inż. Janusz Piechowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej Nr ewid. 444/02

OPRACOWAŁ
mgr inż. Katarzyna Papiołek-Bożek

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Wojciech Ciepiński
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej Nr ewid. 450/02

ADRES 44-240 Żony, osiedle Korfanteo,
działka nr 2483/77

NUMER PROJEKTU 707

INWESTOR Urząd Miasta Żony
44-240 Żony, Al. Wojska Polskiego 25

DATA 2016/10

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
URZĄDZENIA OTWARTEL WIELOFUNKCYJNEJ
PRZESTRZENI REKREACYJNEJ
NA OS. KORFANTEGO W ŻORACH

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ

SKALA -
WK - 03